PIANTA LIVELLO 1
STRALCIO B
scala 1:50

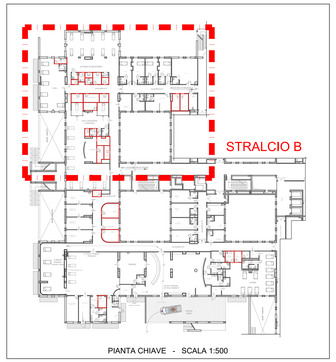

PIANTA CHIAVE - SCALA 1:500

LEGENDA SIMBOLI

- CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICA A MICROPROCESSORE 2 LOOP
- ALIMENTATORE AUSILIARIO 5A – ALIM. 230 Vac – TENSIONE DI USCITA 24 Vdc
- RIVELATORE PUNTIFORME OTTICO DI FUMO INSTALLATO IN CONTROSOFFITTO COMPLETO DI BASE
- RIVELATORE PUNTIFORME OTTICO DI FUMO INSTALLATO A SOFFITTO COMPLETO DI BASE
- DISPOSITIVO OTTICO ACUSTICO ALIMENTATO DA LOOP CON SCRITTA "ALLARME INCENDIO"
- PULSANTE INDIRIZZATO ALLARME INCENDIO A ROTTURA VETRO ALTEZZA DI INSTALLAZIONE: 1±1,6m DAL PAVIMENTO SEGNALATO CON CARTELLO METALLICO CONFORME ISO 7010 E UNI 9795
- MIU — MODULO INGRESSO/USCITA
- SERRANDA TAGLIAFUOCO
- CAMERA DI ANALISI PER CONDOTTE CON RIPETITORE DI ALLARME
- LOOP x — ZONA CONTENENTE COMPONENTI IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI COLLEGATI AL LOOP x

NOTE

NOTA 1:
I COMPONENTI DELL'IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI PRESENTI NELLO STRALCIO A SONO COLLEGATI AL LOOP 1; MENTRE QUELLI PRESENTI NELLO STRALCIO B SONO COLLEGATI AL LOOP 2.

NOTA 2:
- CAVI LOOP RIVELAZIONE INCENDI:
  CAVO FG29OHM16 TW–SCH 2x2,5mm^2 PH120 CONFORME EN 50200 E CEI 20–105
  CLASSE CPR:Cca–s1b,d1,a1
- CAVO LINEA AUSILIARIA 24Vdc:
  CAVO FG29OM16 2x2,5mm^2 PH120 CONFORME EN 50200 E CEI 20–105
  CLASSE CPR:Cca–s1b,d1,a1

NOTA 3:
PER IL SINGOLO LOOP, ESCLUSE LE DIRAMAZIONI VERSO DISPOSITIVI FACENTI PARTE DI UNA SINGOLA ZONA, IL PERCORSO DI ANDATA DEVE ESSERE DIFFERENZIATO DA QUELLO DI RITORNO (IN TUBAZIONI SEPARATE O IN CANALINA PORTACAVI CON SETTO SEPARATORE).

NOTA 4:
ALLA CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDI ESISTENTE, COMPRENSIVA DI ALIMENTATORE AUSILIARIO, VENE AGGIUNTO UN KIT PER L'INSERIMENTO DI DUE LOOP (UNO PER IL PIANO TERRA E UNO PER IL PIANO SEMINTERRATO) A CUI SONO COLLEGATE LE APPARECCHIATURE IN CAMPO INSERITE NEL PRESENTE INTERVENTO.
SARÀ ONERE DELLA STAZIONE APPALTANTE LA VERIFICA DELL'IDONEITÀ DELLA CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDI ESISTENTE ALL'AGGIUNTA DI DUE NUOVI LOOP E AL SUCCESSIVO INTERFACCIAMENTO CON DISPOSITIVI DI TIPO INDIRIZZABILE.

SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

COMUNE DI AVELLINO

Adeguamento e ampliamento del Pronto Soccorso presso l'ospedale Moscati di Avellino.
CUP: C34E20003100001

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTA, DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP):
arch. Gerardo Gettuli

Tav. IE-12.0

RESPONSABILE DEL PROGETTO:
Ing. Sergio CASARELLA

PROGETTO:
PIANTA LIVELLO 1 - STRALCIO B
PLANIMETRIA IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI
1:50

IE | IMPIANTI ELETTRICI

DIRETTORE SANITARIO:
Dott. Rosario LANZETTA

DIRETTORE GENERALE:
Dott. Renato PIZZUTI

APPROVATO:

Avellino: Anno 2024

STUDIO TECNICO GETTULI associati di GETTULI & DELLA RAGIONE D.ssa DANIELA MARIA DELL'ORSO, DOMETTI dott. ARCH. ENZO ROCCO 83100 AVELLINO e-mail: contact@studiogettuli.it